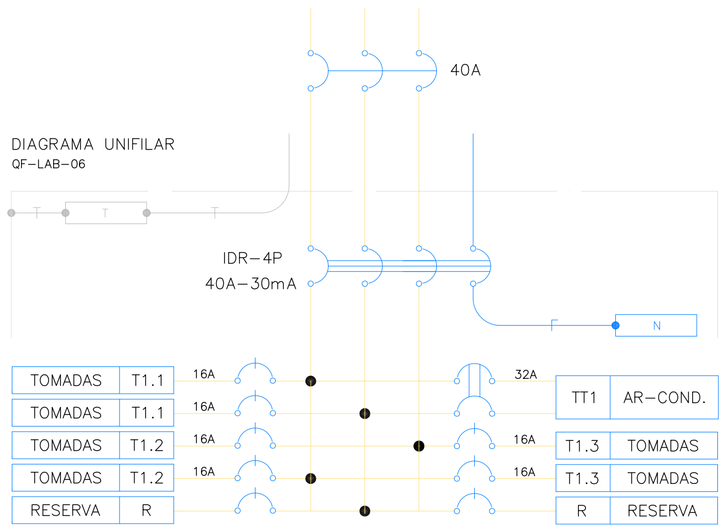

QUADRO DE TOMADAS
QF–LAB–06

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)
T1.1	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.2	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.3	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
TT1	AR CONDICIONADO	3500	220	15,10	4,0	32
R	RESERVA					
R	RESERVA					
	TOTAL=	7100	–	–	–	–

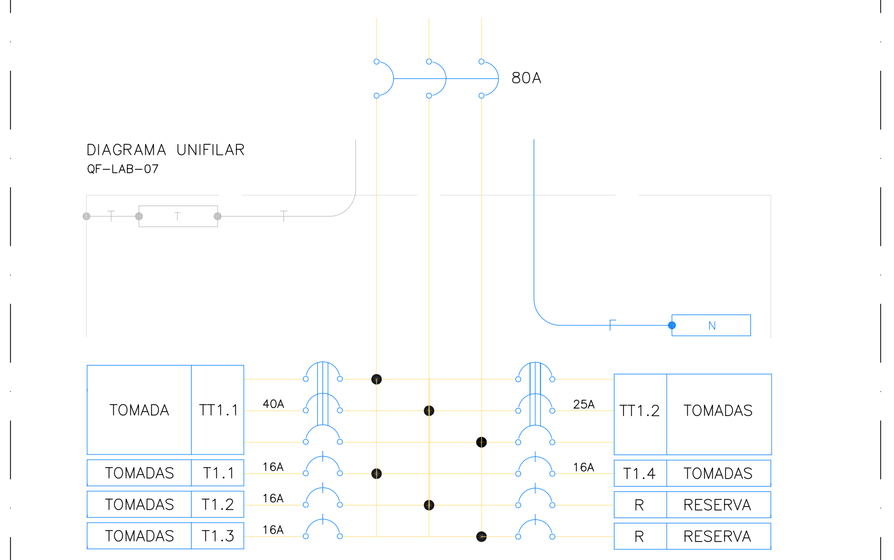

QUADRO DE TOMADAS
QF–LAB–07

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)
T1.1	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.2	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.3	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
TT1	TOMADAS TRIF.	3500	220	15,10	4,0	32
R	RESERVA					
R	RESERVA					
	TOTAL=	7100	–	–	–	–

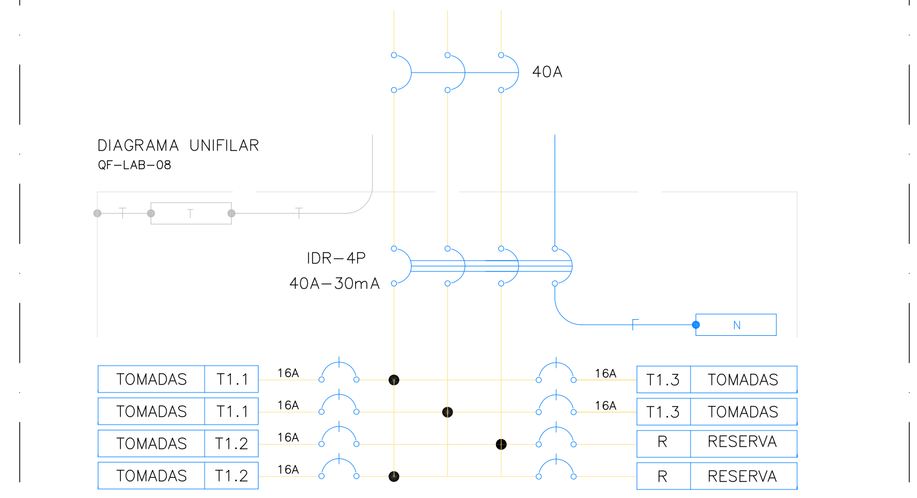

QUADRO DE TOMADAS
QF–LAB–08

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)
T1.1	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.2	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.3	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
R	RESERVA					
R	RESERVA					
	TOTAL=	3600	–	–	–	–

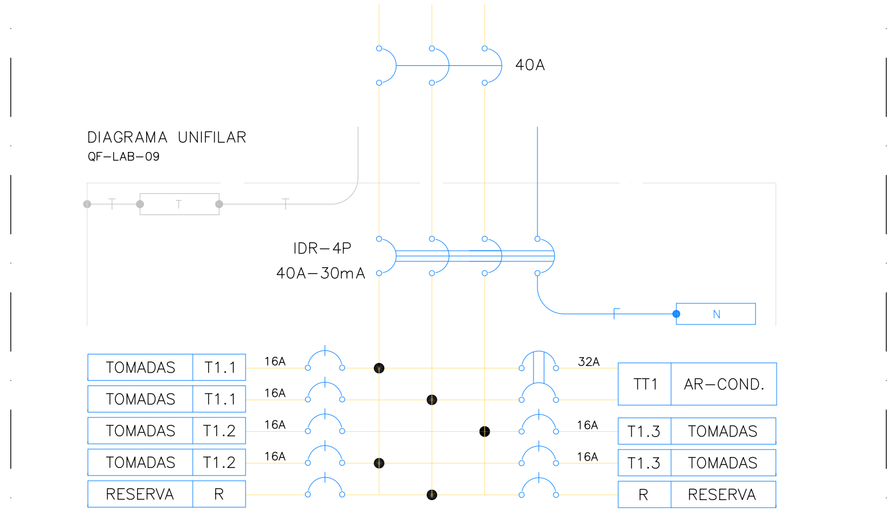

QUADRO DE TOMADAS
QF–LAB–09

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)
T1.1	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.2	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.3	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
TT1	AR CONDICIONADO	3500	220	15,10	4,0	32
R	RESERVA					
R	RESERVA					
	TOTAL=	7100	–	–	–	–

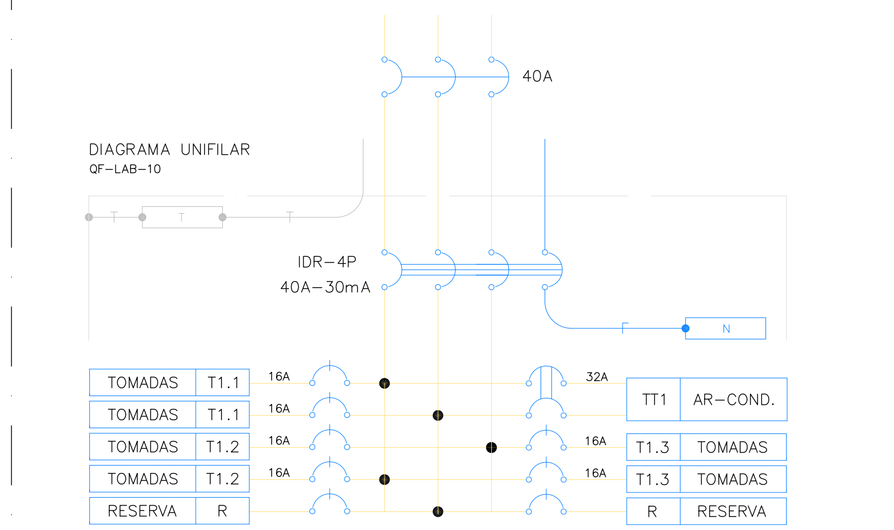

QUADRO DE TOMADAS
QF–LAB–10

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (VA)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)
T1.1	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.2	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
T1.3	TOMADAS	1200	127	9,45	2,5	16
TT1	AR CONDICIONADO	3500	220	15,10	4,0	32
R	RESERVA					
R	RESERVA					
	TOTAL=	7100	–	–	–	–

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	00/00/2016	NOME

UIE
Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA
CAMPUS CEETEPS EM GARÇA

UNIDADE
119 - FATEC JULIO JULINHO MARCONDES DE MOURA

LOCAL / MUNICIPIO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2.331 - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO - GARÇA / SP

ÁREA TÉCNICA	ESCALA	FOLHA Nº
ELÉTRICA	S/ESCALA	ELE-003/004

TÍTULO
PROJETO BÁSICO
DIAGRAMAS TRIFILARES DOS QUADROS PARCIAIS - QF LAB 06 A QFLAB 10
PRÉDIO 1 - PARCIAL
REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
UIE	UIE	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	ABR/19	R0	A1